


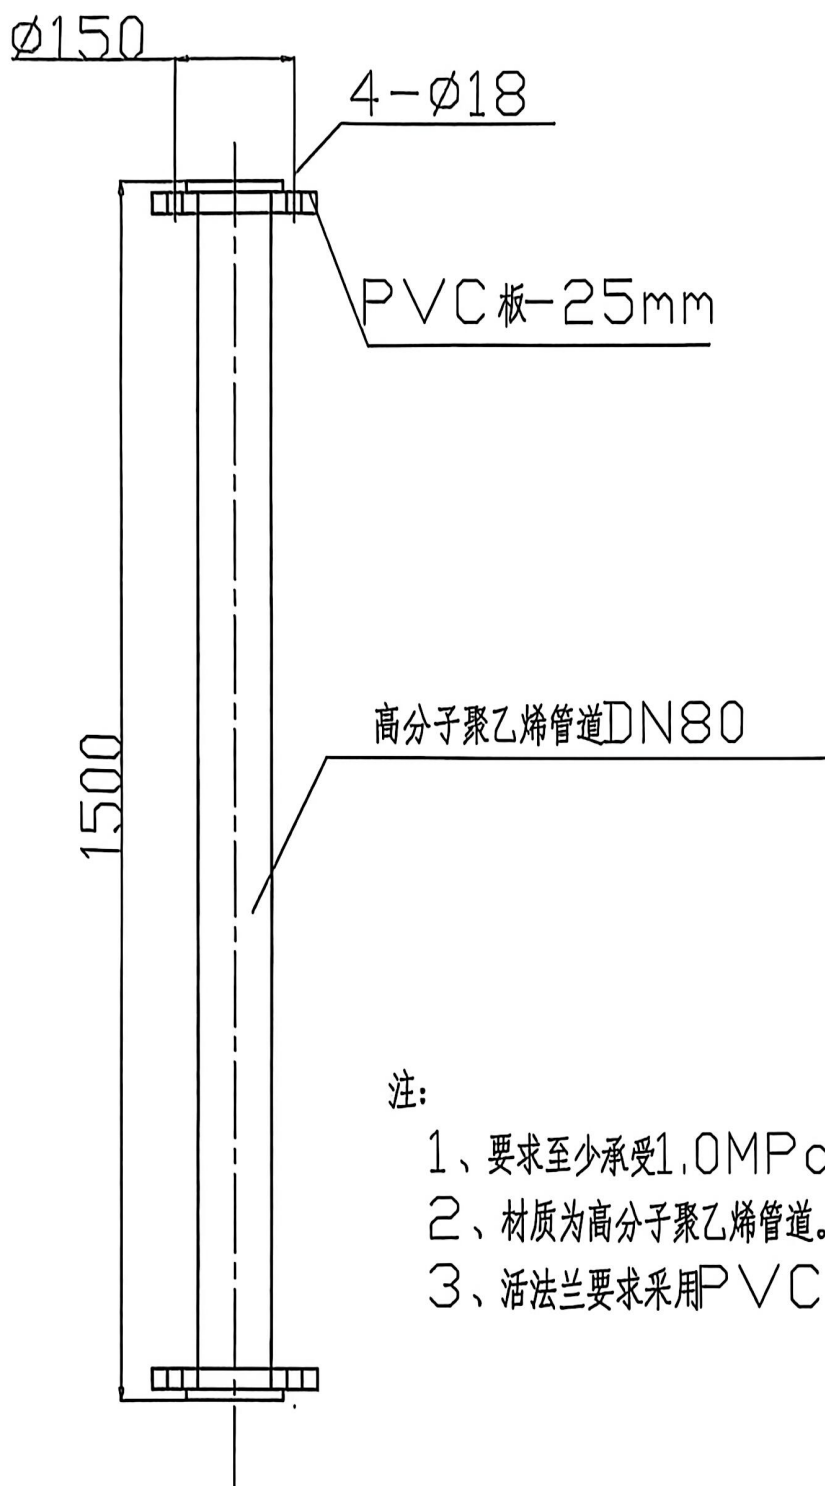

注:

- 1、要求至少承受1.0MPa 压力，不得有渗漏等缺陷。
- 2、材质为高分子聚乙烯管道。
- 3、活法兰要求采用PVC 材质，法兰厚度为25mm

审 批		喷淋短管	
审 核		数 量	200个
设 计	刘艳明	材 质	高分子聚乙烯

2015-9-5

